



Общество с ограниченной ответственностью

«Сибкадемсертификация»
(ООО «Сибкадемсертификация»)

Адрес места нахождения юридического лица: 630005, Россия,
г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50
тел: +7 (383) 362-12-12, e-mail: stroyser@inbox.ru

Испытательный центр «Строительных материалов, конструкций и веществ»
Адрес места осуществления деятельности: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14
Свидетельство об аккредитации № CPK RU.ИЛ.0004 от 27.07.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ


В.И.Белан
«30» сентября 2024 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ ЛИ300924-ЗСАСп от 30.09.2024

Заявка на проведение испытаний № б/н от 19.08.2024

(основание для проведения испытаний, номер, дата)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «КОМПОЗИТ-ТЕСТ», 141070, Россия, Московская область, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 27, пом. VI, тел: +7(495)516-66-72, эл. почта: kompozit-test@mail.ru, ИНН 5018079314

(наименование, юридический и фактический адрес заказчика, ИНН, ОГРН/аттестат аккредитации)

Прокладки уплотняющие из термоэластопластов для оконных и дверных блоков, типовой образец арт. SV12

(наименование, идентификация образца испытаний)

Образцы упакованы в коробку. Упаковка не нарушена

(описание, состояние образца испытаний)

22.08.2024

(дата получения объекта испытаний)

Акт отбора б/н от 01.08.2024. Образцы предоставлены заказчиком

(номер и дата акта отбора образцов)

28.08.2024 – 30.09.2024

(дата начала и окончания испытаний)

ГОСТ 31362-2007 «Прокладки уплотняющие для оконных и дверных блоков. Метод определения сопротивления эксплуатационным воздействиям», ГОСТ 30778-2001 «Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков. Технические условия», ГОСТ 9.030-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы испытаний на стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред»

(ГОСТ на метод испытания с полным наименованием)

ООО «ДЕВЕНТЕР-РУС», 140152, Россия, Московская область, г.о. Раменское, д. Юрово, ул. Заводская, строение 10, ИНН 5040068734, ОГРН 1055007527640

(наименование, юридический и фактический адрес производителя, ИНН, ОГРН/аттестат аккредитации)

Протокол испытаний оформлен на 2 листах

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.

* Испытательный центр (ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.

* Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

* Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Условия проведения испытаний: температура +21,9°С, относительная влажность 55,5%, давление 100,5 кПа


Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Подтверждение соответствия		Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ			Нормативный документ	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прокладки уплотняющие из термопластопластов для оконных и дверных блоков, типовый образец арт. SV12	И -7287	28.08.2024 - 30.09.2024	Долговечность. Устойчивость к климатическим воздействиям. 10 лет условной эксплуатации (12 полных циклов). Режим испытаний - IVМ					
			ГОСТ 30778-2001 п.4.2.10	Относительное изменение жесткости, %	От плюс 30% до минус 30%	ГОСТ 31362-2007	19,5	
				Относительное изменение остаточной деформации при растяжении, %		ГОСТ 31362-2007	минус 36,4	
				Относительное изменение коэффициента морозостойкости при растяжении, %		ГОСТ 30778-2001	37,9	
				Гибкость на брус с радиусом закругления 10 мм (морозоустойчивость)		ГОСТ 2678-94	трещины отсутствуют	
				Водопоглощение в массе, %		ГОСТ 9.030-74 п.1	0,88	
				Изменение размеров после температурного воздействия, %		ГОСТ 30778-2001 п.6.6	0,8	
				Устойчивость к многократному и статическому сжатию		Отсутствие трещин	ГОСТ 30778-2001 ГОСТ 31362-2007 приложение Б	трещины отсутствуют
			Наличие цветового отпечатка	Отсутствует или легко удаляется мыльным раствором	ГОСТ 31362-2007 приложение В	Цветовой отпечаток отсутствует		
			Внешний вид	Соответствие эталону. Не допускается разнотеночность цвета	ГОСТ 30778-2001 п.6.3	соответствует		

Испытатель

Зам. Руководителя ИЦ

А.Н.Бахарева

И.А.Анюшина

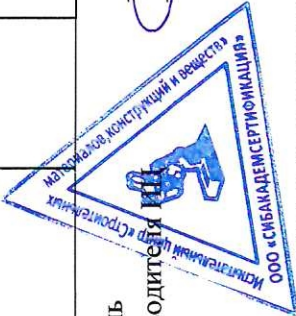

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.
 * Испытательный центр (ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.
 * Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
 * Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.