


**«Завод Автоматического
оборудования»**

Республика Беларусь, г. Минск,
пр. Независимости 117 к.3

+375 44 7677522
info@ao-z.by <http://ao-z.by>

**Блок питания
АО ВВРУ-101-3А/24V
ТУ ВУ 192739411.001-2020**

для систем вентиляции

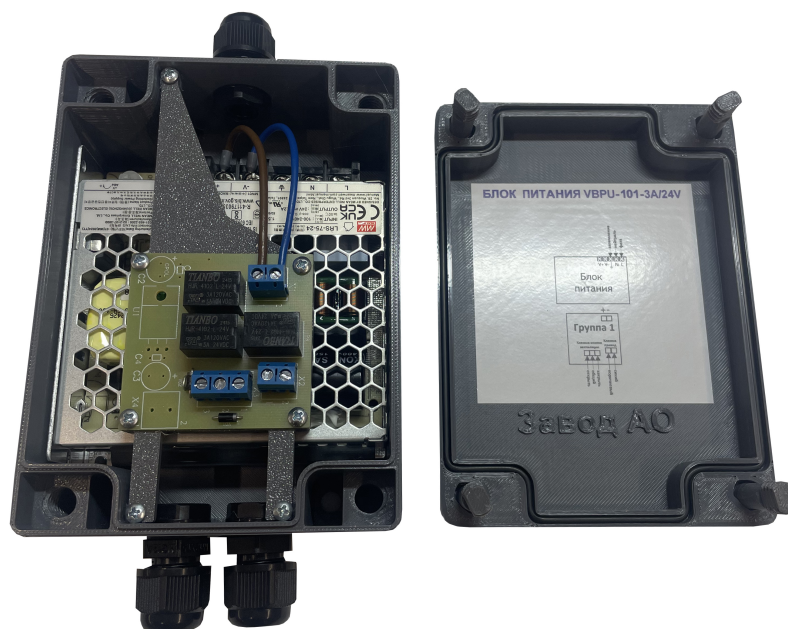

ИНСТРУКЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Блок питания АО VBPU 101-3А/24V предназначен для преобразования 220В переменного тока в 24В постоянного тока для подачи питания на электроприводы с целью открытия или закрытия Окон, Люков и т.д. Открытие и закрытие электропривода осуществляется при помощи инверсии полярности на входе электропривода.

ВНИМАНИЕ:

Прочитать внимательно эту инструкцию перед началом монтажа.

Хранить эту инструкцию для возможных последующих консультаций при монтаже. Неправильное применение или ошибочный монтаж могут вызвать сбои в функционировании системы и/или выход из строя элементов устройства и/или нанести вред людям.

Подключение должно производиться специалистами. Всегда отключать напряжение перед открытием блока питания.

Не допускается подключение блоков АО 101-LZ более 1 штуки на 1 плату.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение питания: 220В

Выход: 24В постоянного тока. Максимальный ток: 3,2А

Выходы:

1. "Клемма конпка вентиляции" - для управления открыть/закрыть приводами согласно схемы подключения.
 2. "Клемма привод" - 24В с переключением полярности согласно схеме подключения.
- Максимальная нагрузка на привод/приводы - 3,2 А.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Блок питания поставляется со схемой уже выполненных соединений.

МОНИТОРИНГ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.


НАДЗОР

При визуальном осмотре убедитесь, что оборудование работает в штатном режиме, легкодоступно и не имеет повреждений

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ

Периодическое обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом. Цель обслуживания - проверить полную и правильную работу всех функций оборудования и системы в целом.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ СХЕМА

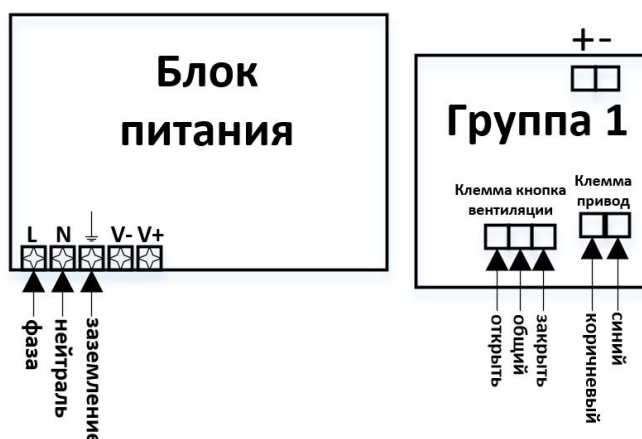

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Все электрические соединения должны соответствовать действующим нормам
- Перед выполнением какого-либо вмешательства убедитесь, что сеть отключена .
- Любые работы по монтажу и/или обслуживанию должны выполняться специально обученным и компетентным персоналом.
- Соблюдать электрические схемы, указанные в инструкции
- Электромонтажные работы вести с соблюдением требований действующих ПУЭ, ГОСТ 30331 "Электроустановки зданий", ТКП 339-2011 (02230) "Электроустановки на напряжение до 750кВ"
- ТКП 181-2023 "Правила технической эксплуатации электроустановок с целью обеспечения надежности, безопасности их работы и эксплуатации потребителями".

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок , при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации , устанавливается 24 месяца с момента продажи .

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Блок питания вентиляции.

Изготовитель: ООО «Завод Автоматического оборудования»

Обозначение изделия: АО VBPV 101-3A/24V

Дата выпуска: 16 декабря 2024г

Отметка о приеме качества: _____ "16" декабря 2024г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продавец ООО "Завод Автоматического оборудования"

(наименование)

Дата продажи является дата подписания товара по ТН(ТТН) (товарной, товарно-транспортных накладных).

Подпись _____/Тумас А.Е./

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Правильная утилизация устаревшего оборудования предотвращает возможные негативные последствия на здоровье человека и окружающую среду. Драгоценные металлы не использовались при производстве устройства.



**ООО «Завод Автоматического
оборудования»** 220114, Республика Беларусь,
г. Минск, пр. Независимости 117 к.3
УНП 192739411

Контакты:
+375 447677522
info@ao-z.by
<http://ao-z.by>